
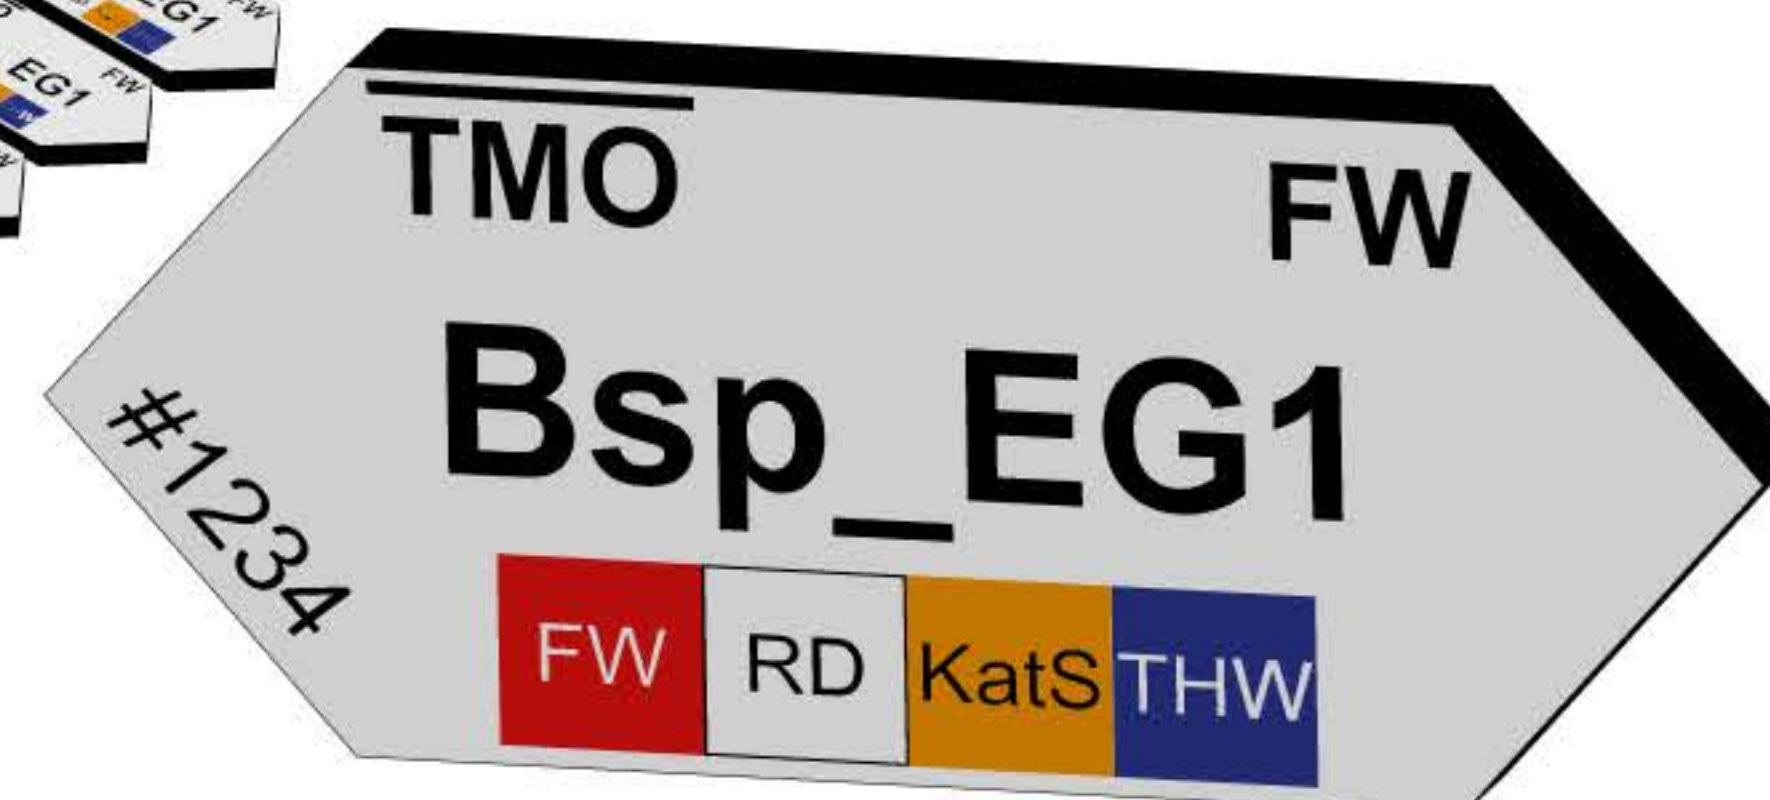
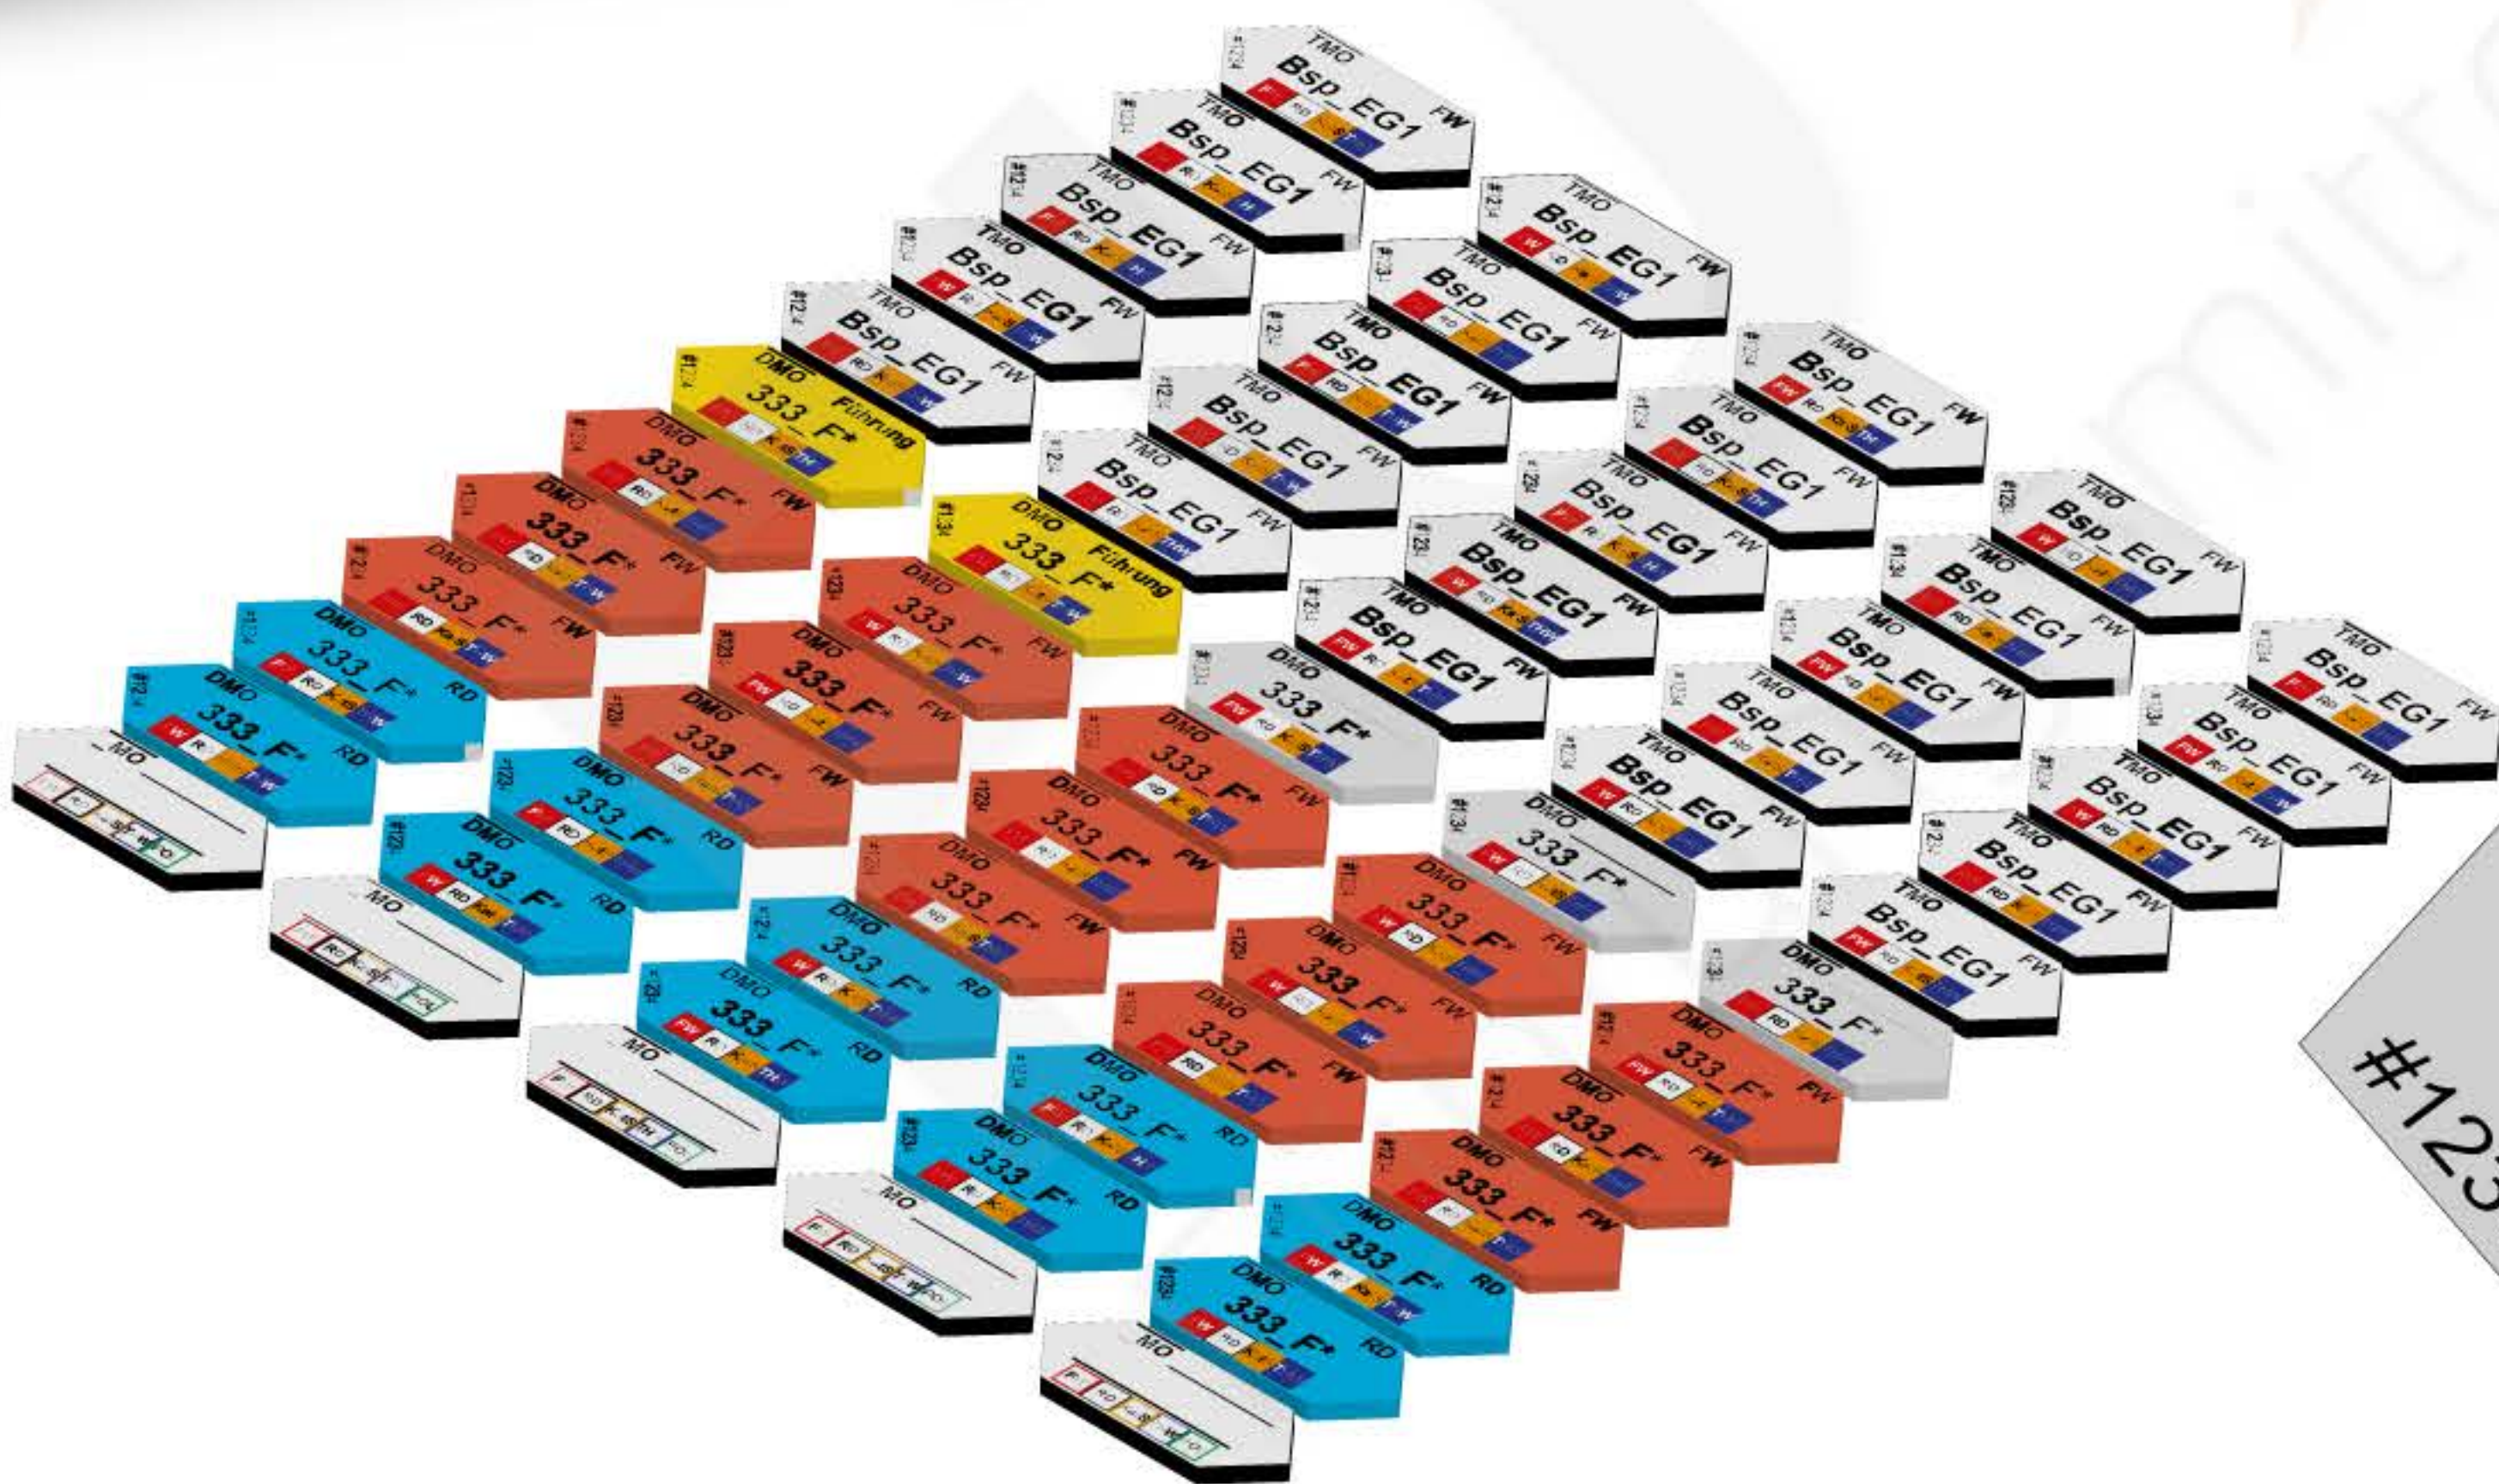
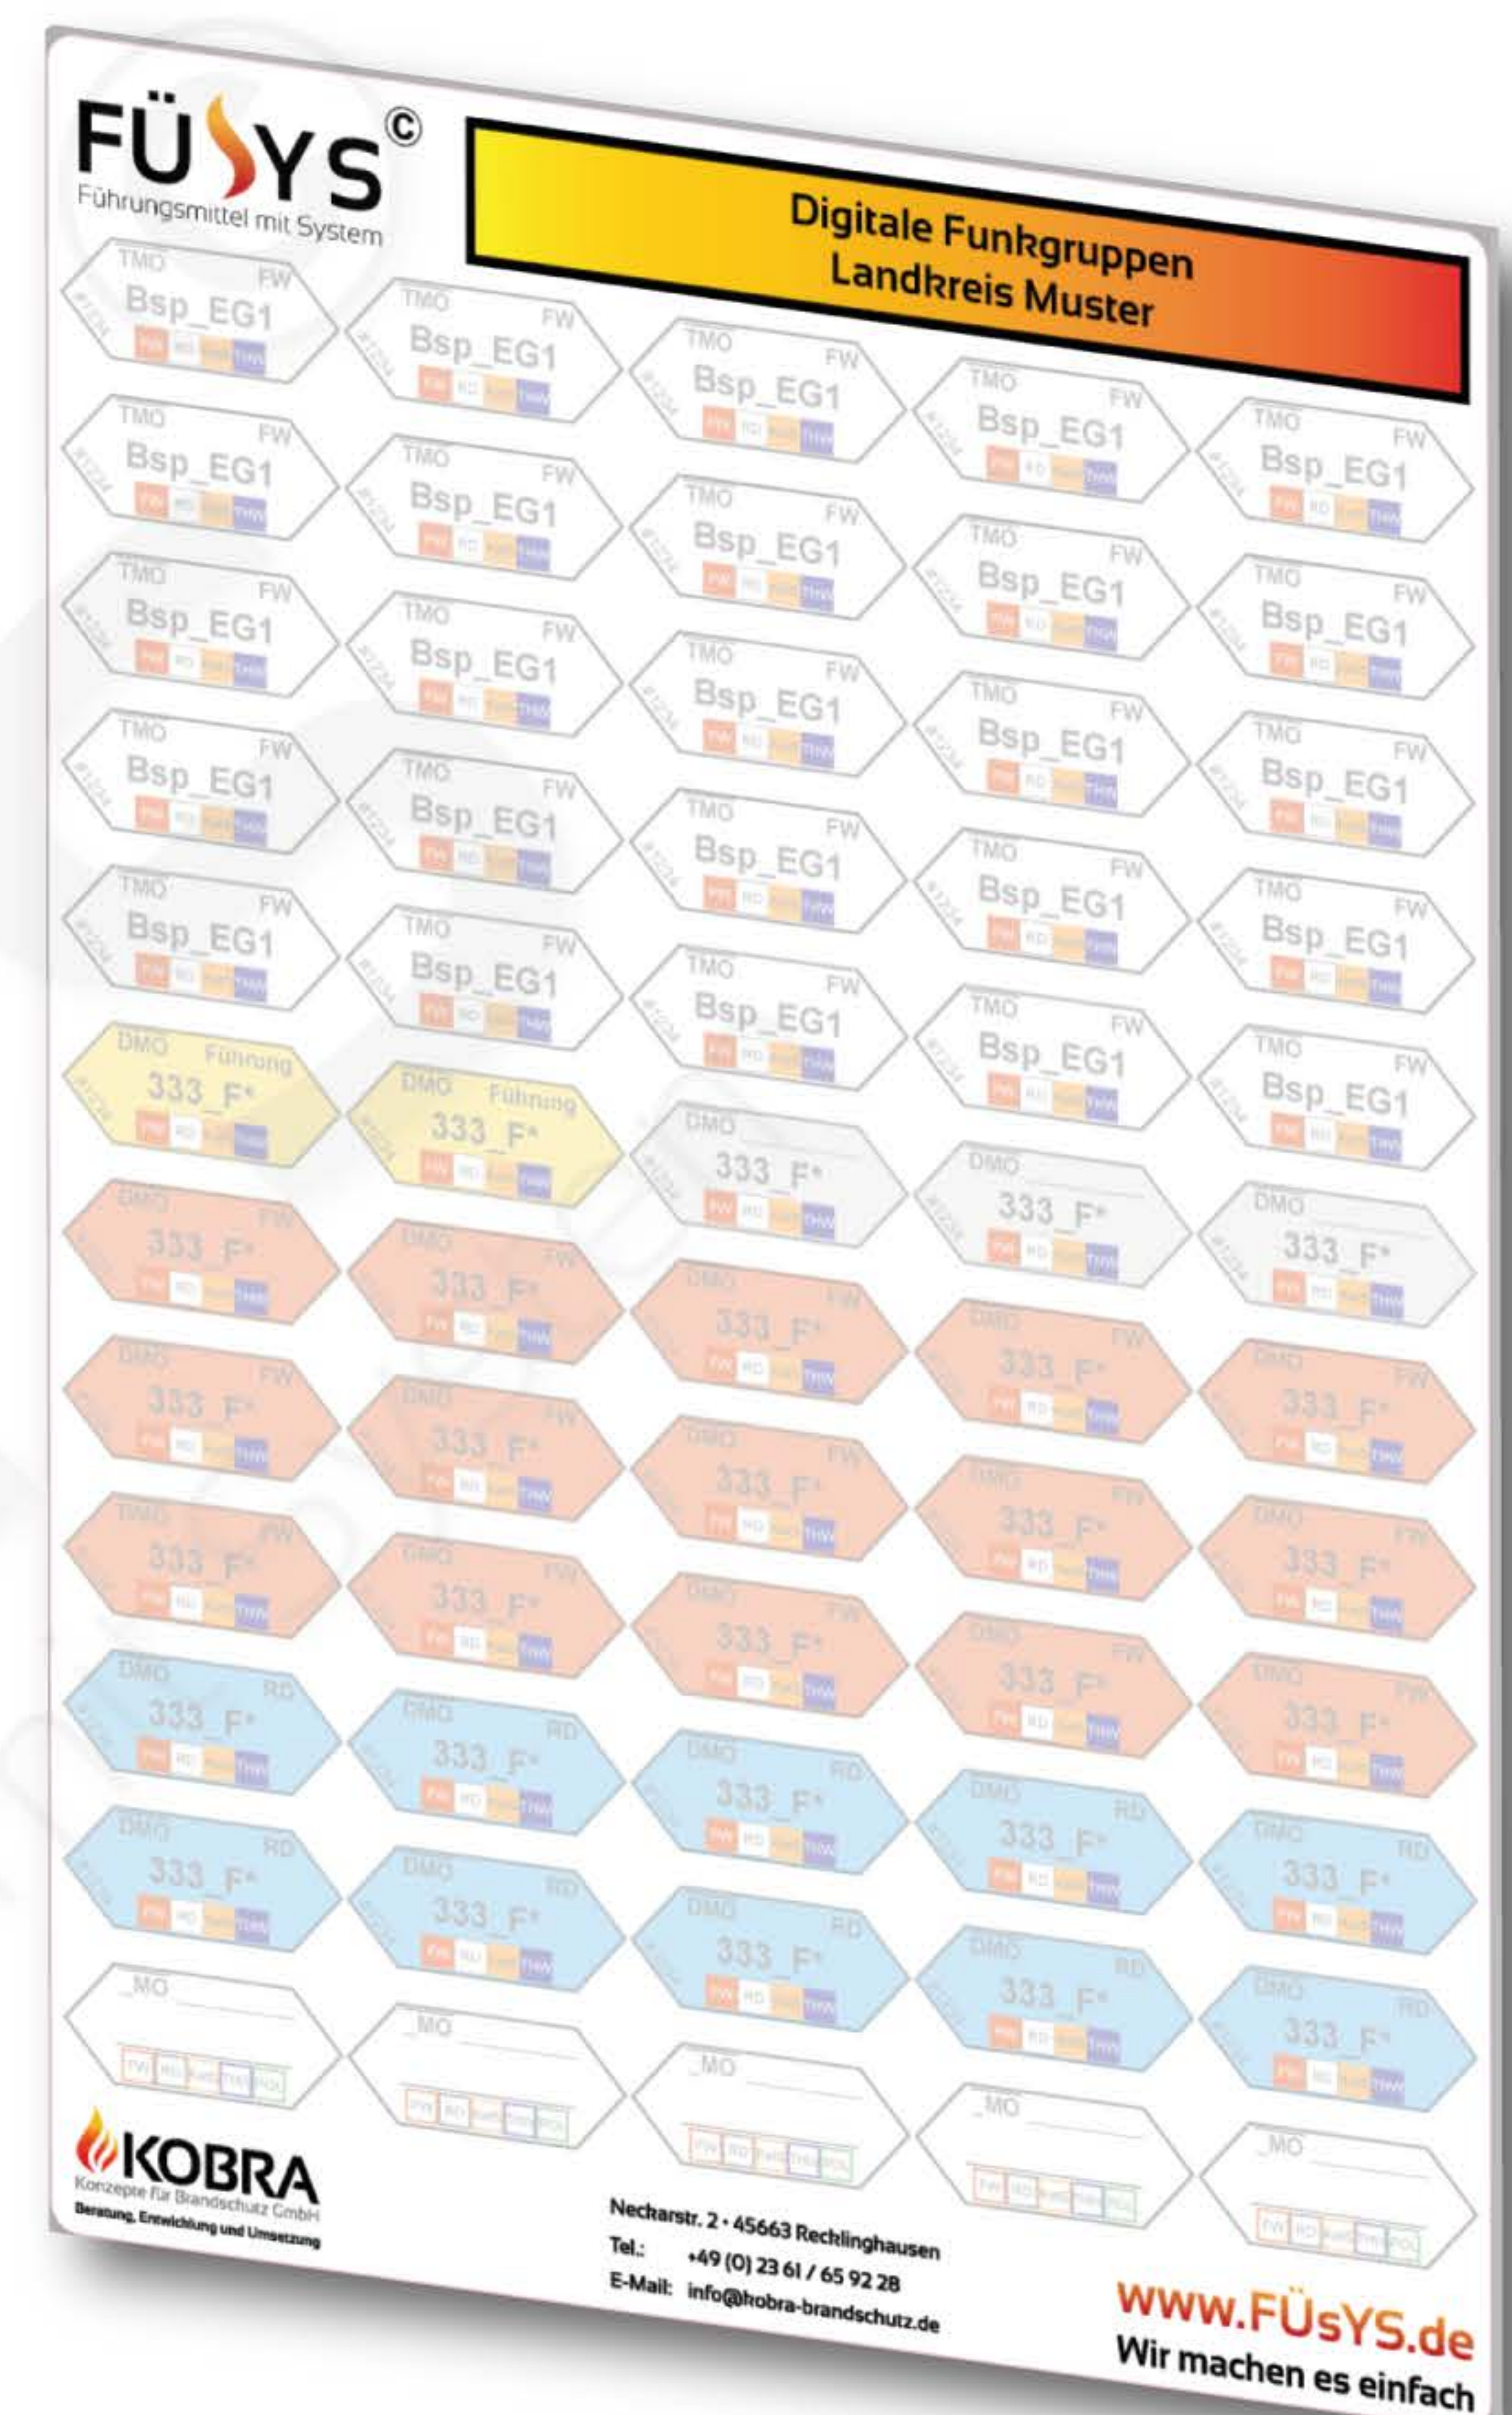


Artikelnummer: 1B.7F.3

Set 60 Funkgruppen

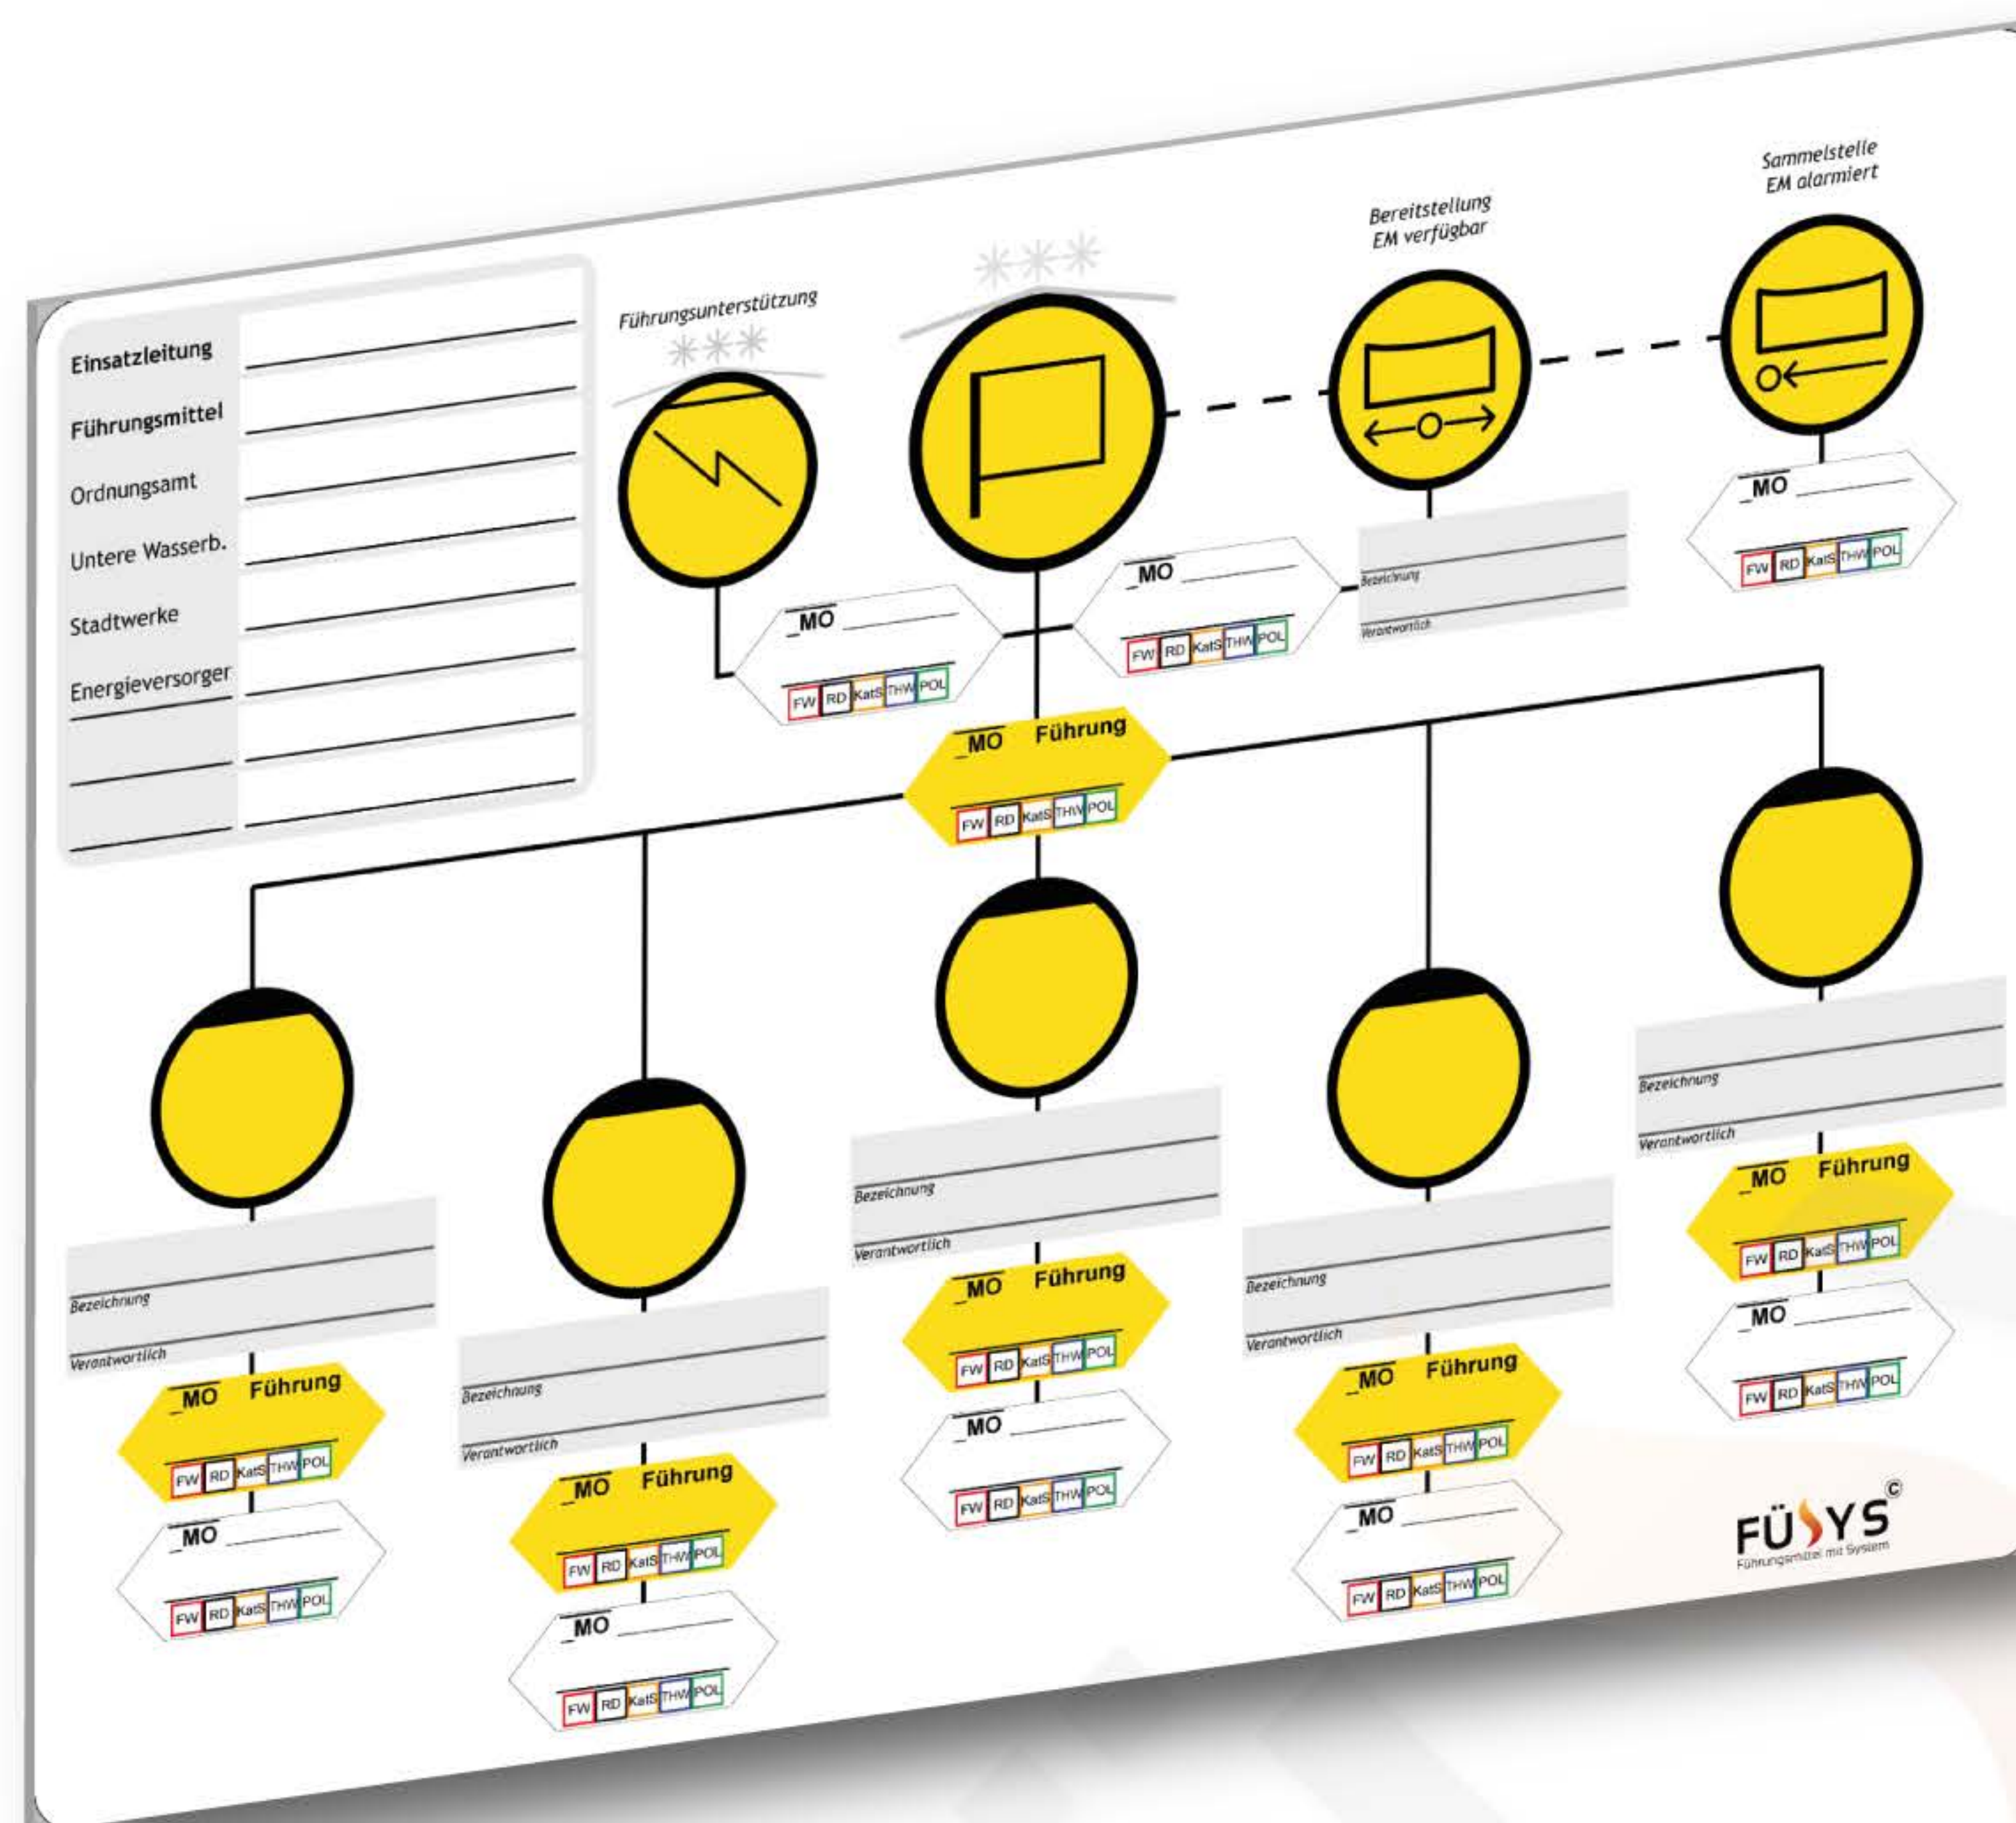


Schattenfolie & Organisation

DIN A3 + passende Magnete

FÜSYS
Führungsmittel mit System

#einfachmachen

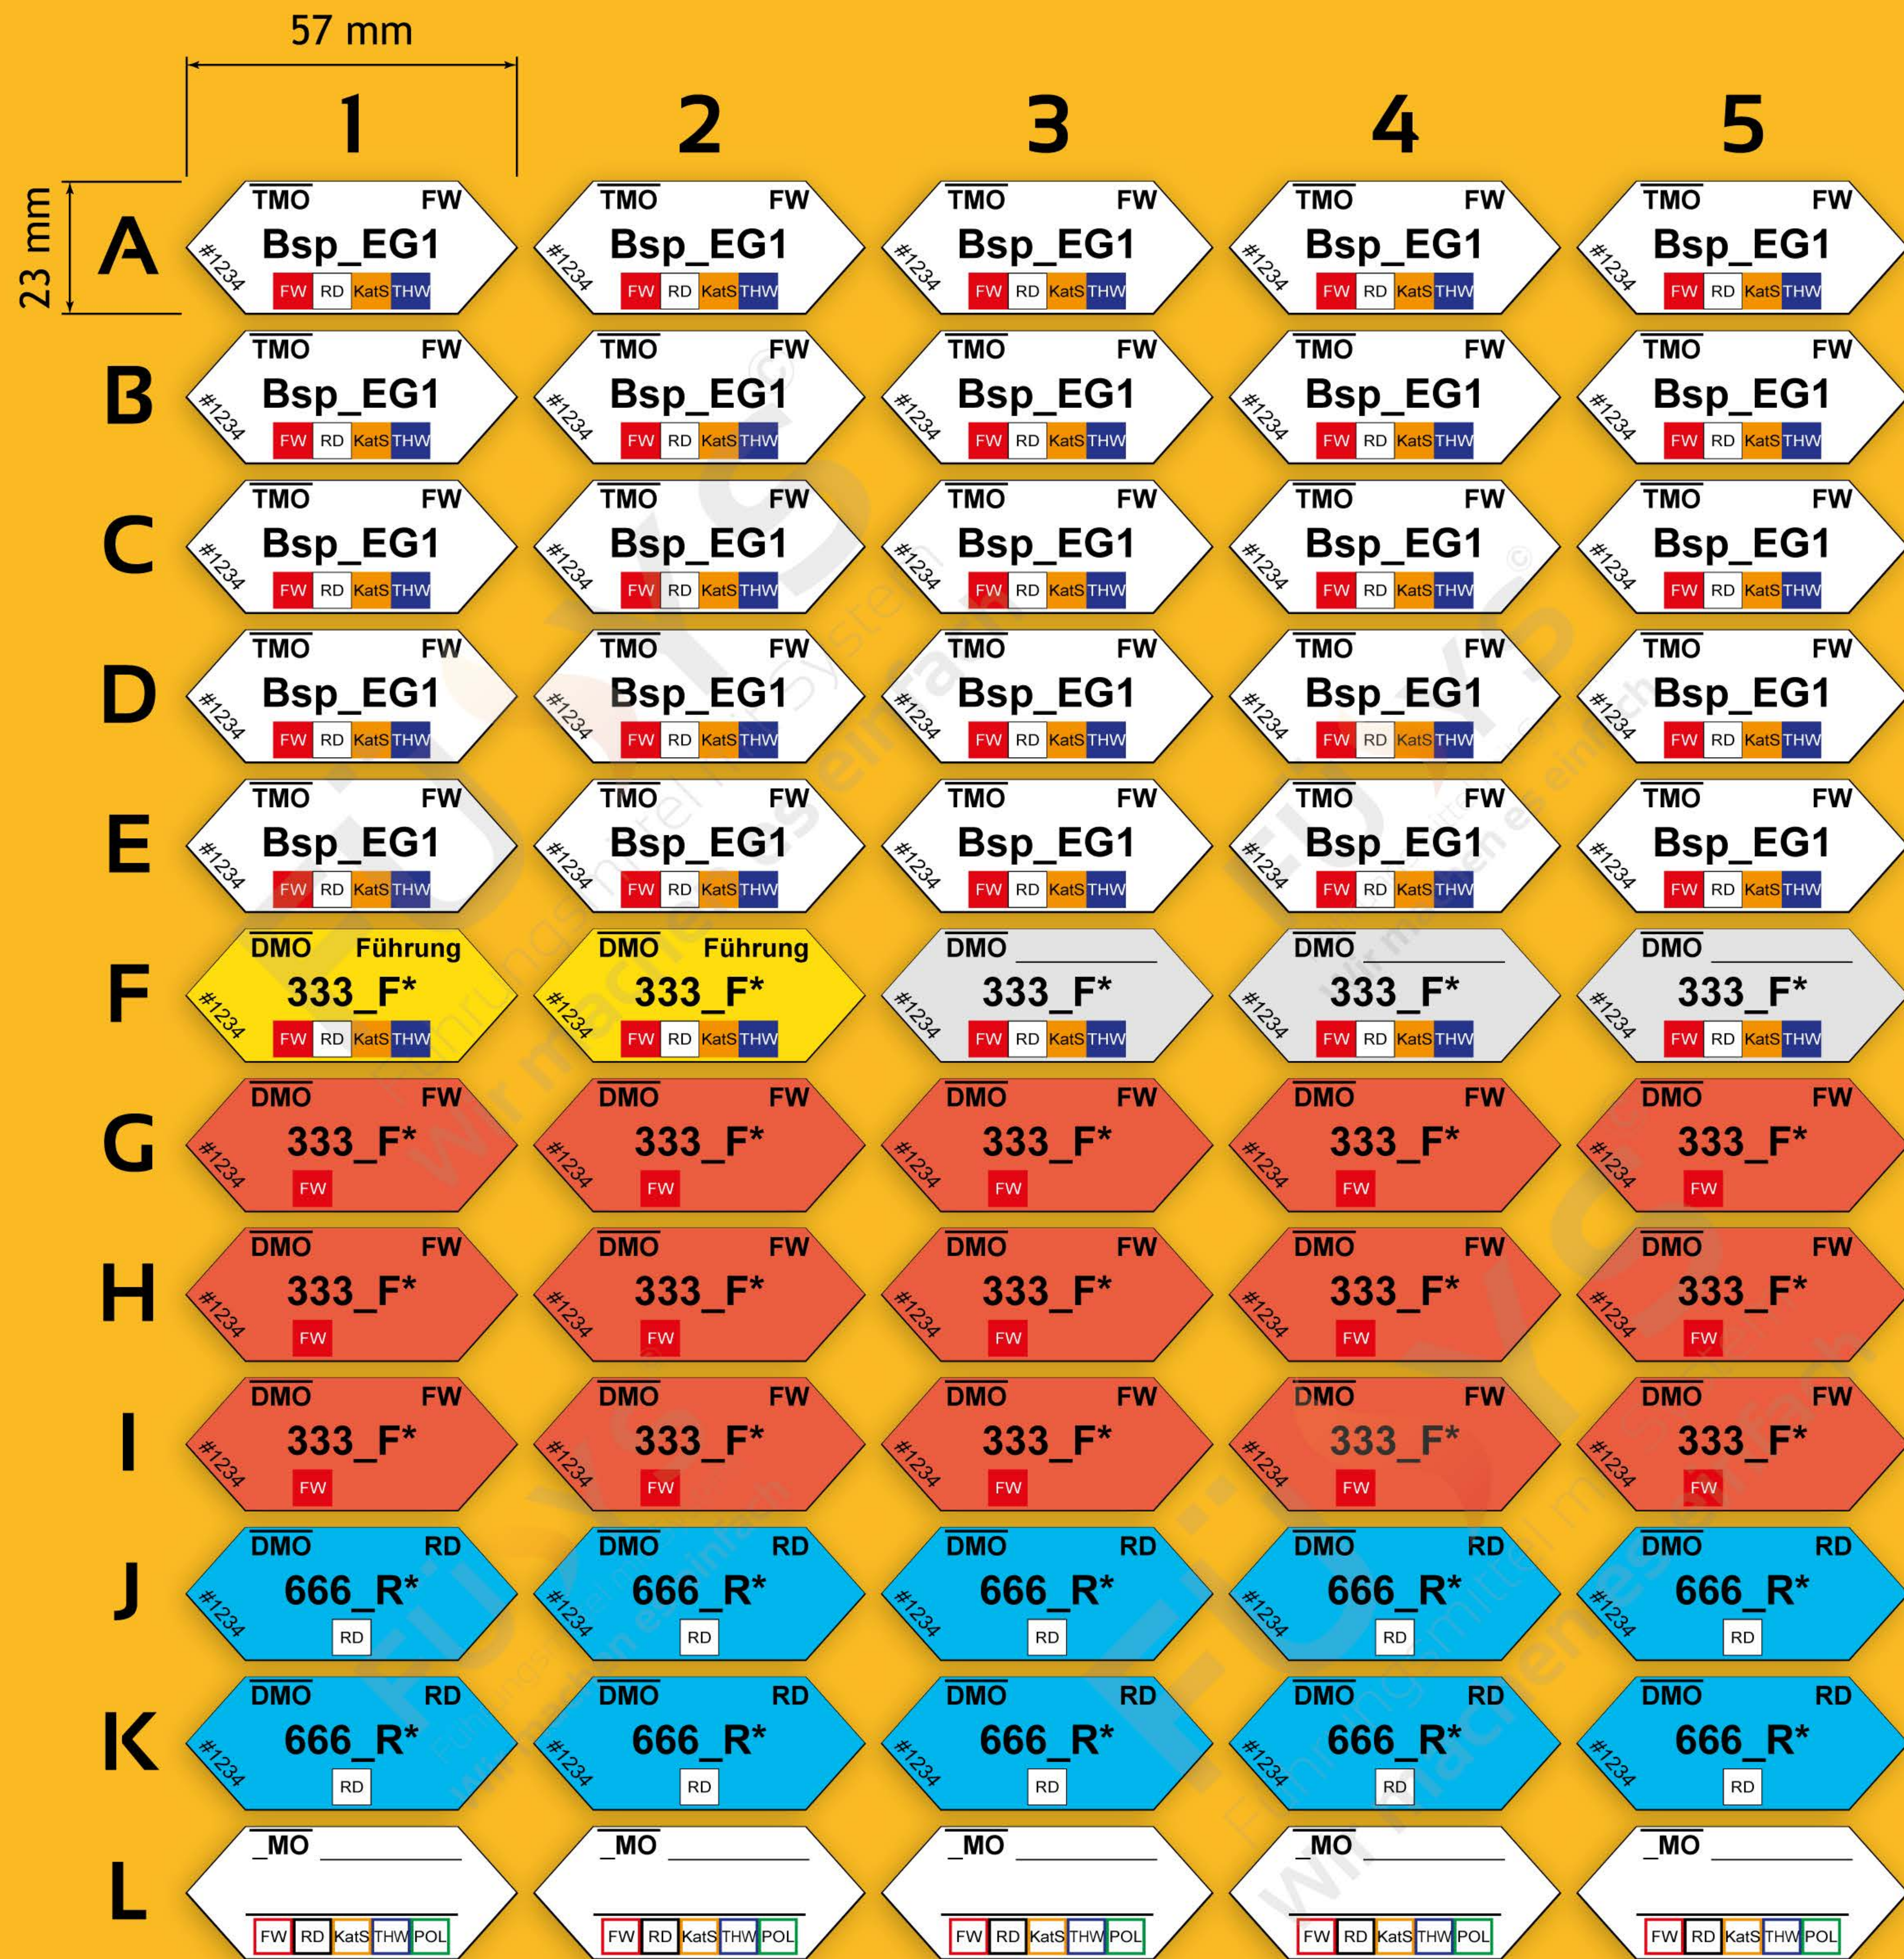

Beratung, Entwicklung und Umsetzung
Wir machen es einfach

IB.7F.3 Funkgruppen

Container mit Basisinformationen

EREIGNIS



Was ist passiert?

GEFAHR



Welche Gefahr droht?

PERSON



Wer?


RESSOURCE



Farbe durch Organisation

Womit?

ORT

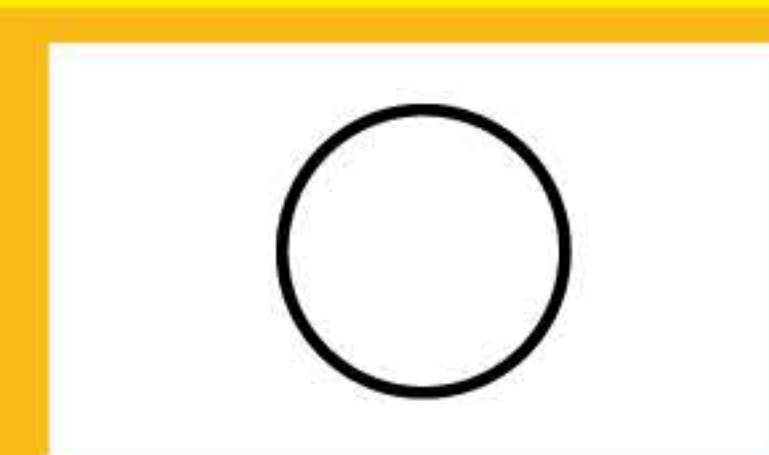

Wo?

MAßNAHME



Was?

297 mm

1

TMOFW #1234Bsp_EG1 FWRDKatSTHW	TMOFW #1234Bsp_EG1 FWRDKatSTHW	TMOFW #1234Bsp_EG1 FWRDKatSTHW	TMOFW #1234Bsp_EG1 FWRDKatSTHW	TMOFW #1234Bsp_EG1 FWRDKatSTHW
TMOFW #1234Bsp_EG1 FWRDKatSTHW	TMOFW #1234Bsp_EG1 FWRDKatSTHW	TMOFW #1234Bsp_EG1 FWRDKatSTHW	TMOFW #1234Bsp_EG1 FWRDKatSTHW	TMOFW #1234Bsp_EG1 FWRDKatSTHW
TMOFW #1234Bsp_EG1 FWRDKatSTHW	TMOFW #1234Bsp_EG1 FWRDKatSTHW	TMOFW #1234Bsp_EG1 FWRDKatSTHW	TMOFW #1234Bsp_EG1 FWRDKatSTHW	TMOFW #1234Bsp_EG1 FWRDKatSTHW
TMOFW #1234Bsp_EG1 FWRDKatSTHW	TMOFW #1234Bsp_EG1 FWRDKatSTHW	TMOFW #1234Bsp_EG1 FWRDKatSTHW	TMOFW #1234Bsp_EG1 FWRDKatSTHW	TMOFW #1234Bsp_EG1 FWRDKatSTHW
TMOFW #1234Bsp_EG1 FWRDKatSTHW	TMOFW #1234Bsp_EG1 FWRDKatSTHW	TMOFW #1234Bsp_EG1 FWRDKatSTHW	TMOFW #1234Bsp_EG1 FWRDKatSTHW	TMOFW #1234Bsp_EG1 FWRDKatSTHW
DMOFührung #1234333_F* FWRDKatSTHW	DMOFührung #1234333_F* FWRDKatSTHW	DMOFührung #1234333_F* FWRDKatSTHW	DMOFührung #1234333_F* FWRDKatSTHW	DMOFührung #1234333_F* FWRDKatSTHW
DMOFW #1234333_F* FWRDKatSTHW	DMOFW #1234333_F* FWRDKatSTHW	DMOFW #1234333_F* FWRDKatSTHW	DMOFW #1234333_F* FWRDKatSTHW	DMOFW #1234333_F* FWRDKatSTHW
DMOFW #1234333_F* FWRDKatSTHW	DMOFW #1234333_F* FWRDKatSTHW	DMOFW #1234333_F* FWRDKatSTHW	DMOFW #1234333_F* FWRDKatSTHW	DMOFW #1234333_F* FWRDKatSTHW
DMOFW #1234333_F* FWRDKatSTHW	DMOFW #1234333_F* FWRDKatSTHW	DMOFW #1234333_F* FWRDKatSTHW	DMOFW #1234333_F* FWRDKatSTHW	DMOFW #1234333_F* FWRDKatSTHW
DMORD #1234333_F* FWRDKatSTHW	DMORD #1234333_F* FWRDKatSTHW	DMORD #1234333_F* FWRDKatSTHW	DMORD #1234333_F* FWRDKatSTHW	DMORD #1234333_F* FWRDKatSTHW
DMORD #1234333_F* FWRDKatSTHW	DMORD #1234333_F* FWRDKatSTHW	DMORD #1234333_F* FWRDKatSTHW	DMORD #1234333_F* FWRDKatSTHW	DMORD #1234333_F* FWRDKatSTHW
_MO FWRDKatSTHWPOL	_MO FWRDKatSTHWPOL	_MO FWRDKatSTHWPOL	_MO FWRDKatSTHWPOL	_MO FWRDKatSTHWPOL

Container mit Basisinformationen

EREIGNIS




GEFAHR

PERSON

RESSOURCE

ORT

MAßNAHME

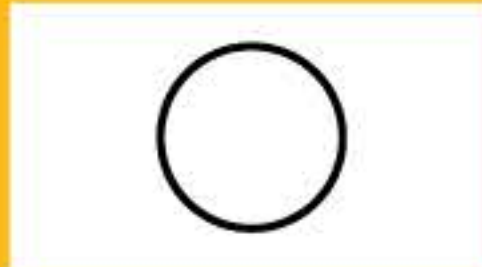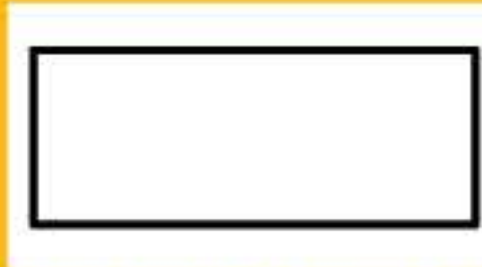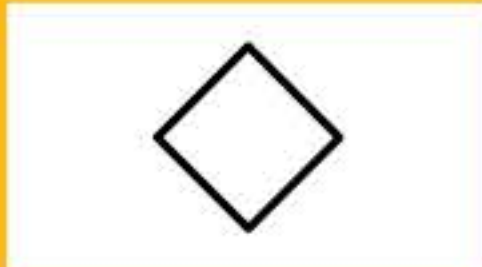

Farbe durch Organisation

Was ist passiert?

Welche Gefahr droht?

Wer?

Womit?

Wo?

Was?

Das Diagramm zeigt die Organisationsstruktur eines Einsatzmittel mit System (EM) nach § 3 Abs. 1 Nr. 10a BBodSchV. Es ist in vier Hauptbereiche unterteilt:

- Einsatzleitung:** Bestehend aus einer Liste von Stellen, die von oben nach unten besetzt werden können: Einsatzleitung, Führungsmittel, Ordnungsamt, Untere Wasserb., Stadtwerke, Energieversorger.
- Führungsunterstützung:** Ein Bereich, der die Führungsunterstützung darstellt, bestehend aus einem MO (Mitarbeiter) und einem MO (Mitarbeiter).
- Bereitstellung EM verfügbar:** Ein Bereich, der die Bereitstellung des EM darstellt, bestehend aus einem MO (Mitarbeiter) und einem MO (Mitarbeiter).
- Sammelstelle EM alarmiert:** Ein Bereich, der die Sammelstelle darstellt, bestehend aus einem MO (Mitarbeiter) und einem MO (Mitarbeiter).

Die Organisationsstruktur ist hierarchisch aufgebaut. Die Führungsunterstützung, die Bereitstellung EM verfügbar und die Sammelstelle EM alarmiert sind über die Bereitstellung EM verfügbar verbunden. Die Bereitstellung EM verfügbar ist über die Sammelstelle EM alarmiert verbunden. Die Führungsunterstützung ist über die Bereitstellung EM verfügbar verbunden. Die Bereitstellung EM verfügbar ist über die Sammelstelle EM alarmiert verbunden. Die Führungsunterstützung ist über die Bereitstellung EM verfügbar verbunden. Die Bereitstellung EM verfügbar ist über die Sammelstelle EM alarmiert verbunden.

Die Verantwortlichkeiten sind wie folgt aufgeteilt:

- Führungsmittel:** Verantwortlich für die Führung des EM.
- Ordnungsamt:** Verantwortlich für die Ordnung des EM.
- Untere Wasserb.:** Verantwortlich für die Unterwasserarbeiten des EM.
- Stadtwerke:** Verantwortlich für die Stadtwerke des EM.
- Energieversorger:** Verantwortlich für die Energieversorgung des EM.

Die Verantwortlichkeiten sind hierarchisch aufgebaut. Die Führungsunterstützung, die Bereitstellung EM verfügbar und die Sammelstelle EM alarmiert sind über die Bereitstellung EM verfügbar verbunden. Die Bereitstellung EM verfügbar ist über die Sammelstelle EM alarmiert verbunden. Die Führungsunterstützung ist über die Bereitstellung EM verfügbar verbunden. Die Bereitstellung EM verfügbar ist über die Sammelstelle EM alarmiert verbunden. Die Führungsunterstützung ist über die Bereitstellung EM verfügbar verbunden. Die Bereitstellung EM verfügbar ist über die Sammelstelle EM alarmiert verbunden.



1B.2C.2D.1A - DIN A3 Organisation

Farbe durch Organisation

GEFAHR



Welche Gefahr droht?

PERSON



Wer?

RESSOURCE



arbe durch Organisat

Womit?

ORT



Wo?

MAßNAHME



Was?